


# PROFIL-schemat

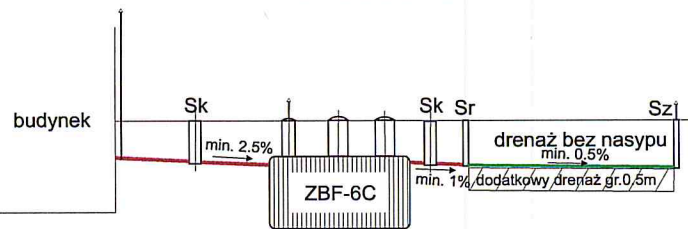

PVC110, l=1.0m  
PVC110, l=3.0m  
ZBF-6C  
PVC110, l=1.0m  
PVC110, l=5.0m

pod drenażem dodatkowa warstwa filtracyjna  
o gr. 50cm (4.5\*13.0m) wykonana przez Inwestora

|                                             |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|
| ZBF-6C-reaktor kompaktowy                   | szt. | 1    |
| PVC110mm-dopływ ścieków                     | m    | 6.0  |
| PVC110mm-odpływ ścieków                     | m    | 3.0  |
| YDY3*1.5mm <sup>2</sup> -kabel energetyczny | m    | 6.0  |
| PVC110mm-drenaż rozsączający                | m    | 61.0 |
| Sr-studzienka rozprawdzająca (4)            | szt. | 1    |
| Sz-studzienka zbiorcza (4)                  | szt. | 1    |
| Sk-studzienka kanalizacyjna $\phi$ 425mm    | szt. | 2    |

## PROJEKT BUDOWLANY przydomowej oczyszczalni ścieków

|             |                                                                        |                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| INWESTOR:   |                                                                        |                          |
| ADRES:      | gm. Załuski                                                            | dz.nr ewid. 108/3        |
| WYKONAWCA:  | PHU MATPOL GROUP<br>Michał Matuszewski<br>09-100 Płońsk ul.Młodzieżowa |                          |
| WSPÓŁPRACA: | mgr inż.W.Ostapowski                                                   |                          |
| PROJEKTANT: | mgr inż.D.Matuszewski                                                  |                          |
| FAZA        | P.B.                                                                   | NR RYS. G-9 SKALA 1:1000 |

113/4

113/3

117/3

## PROFIL-schemat

budynek

Sk

PSO

Sr

Sz

drenaż w nasypie

ZBF-5C

min. 1.5%

min. 1.5%

min. 0.5%

106.3

106.1

106.0

106.0

105.9

105.7

105.6

105.7

106.0

105.7

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6

105.6


105.6

105.6


105.6

105.6

105.6

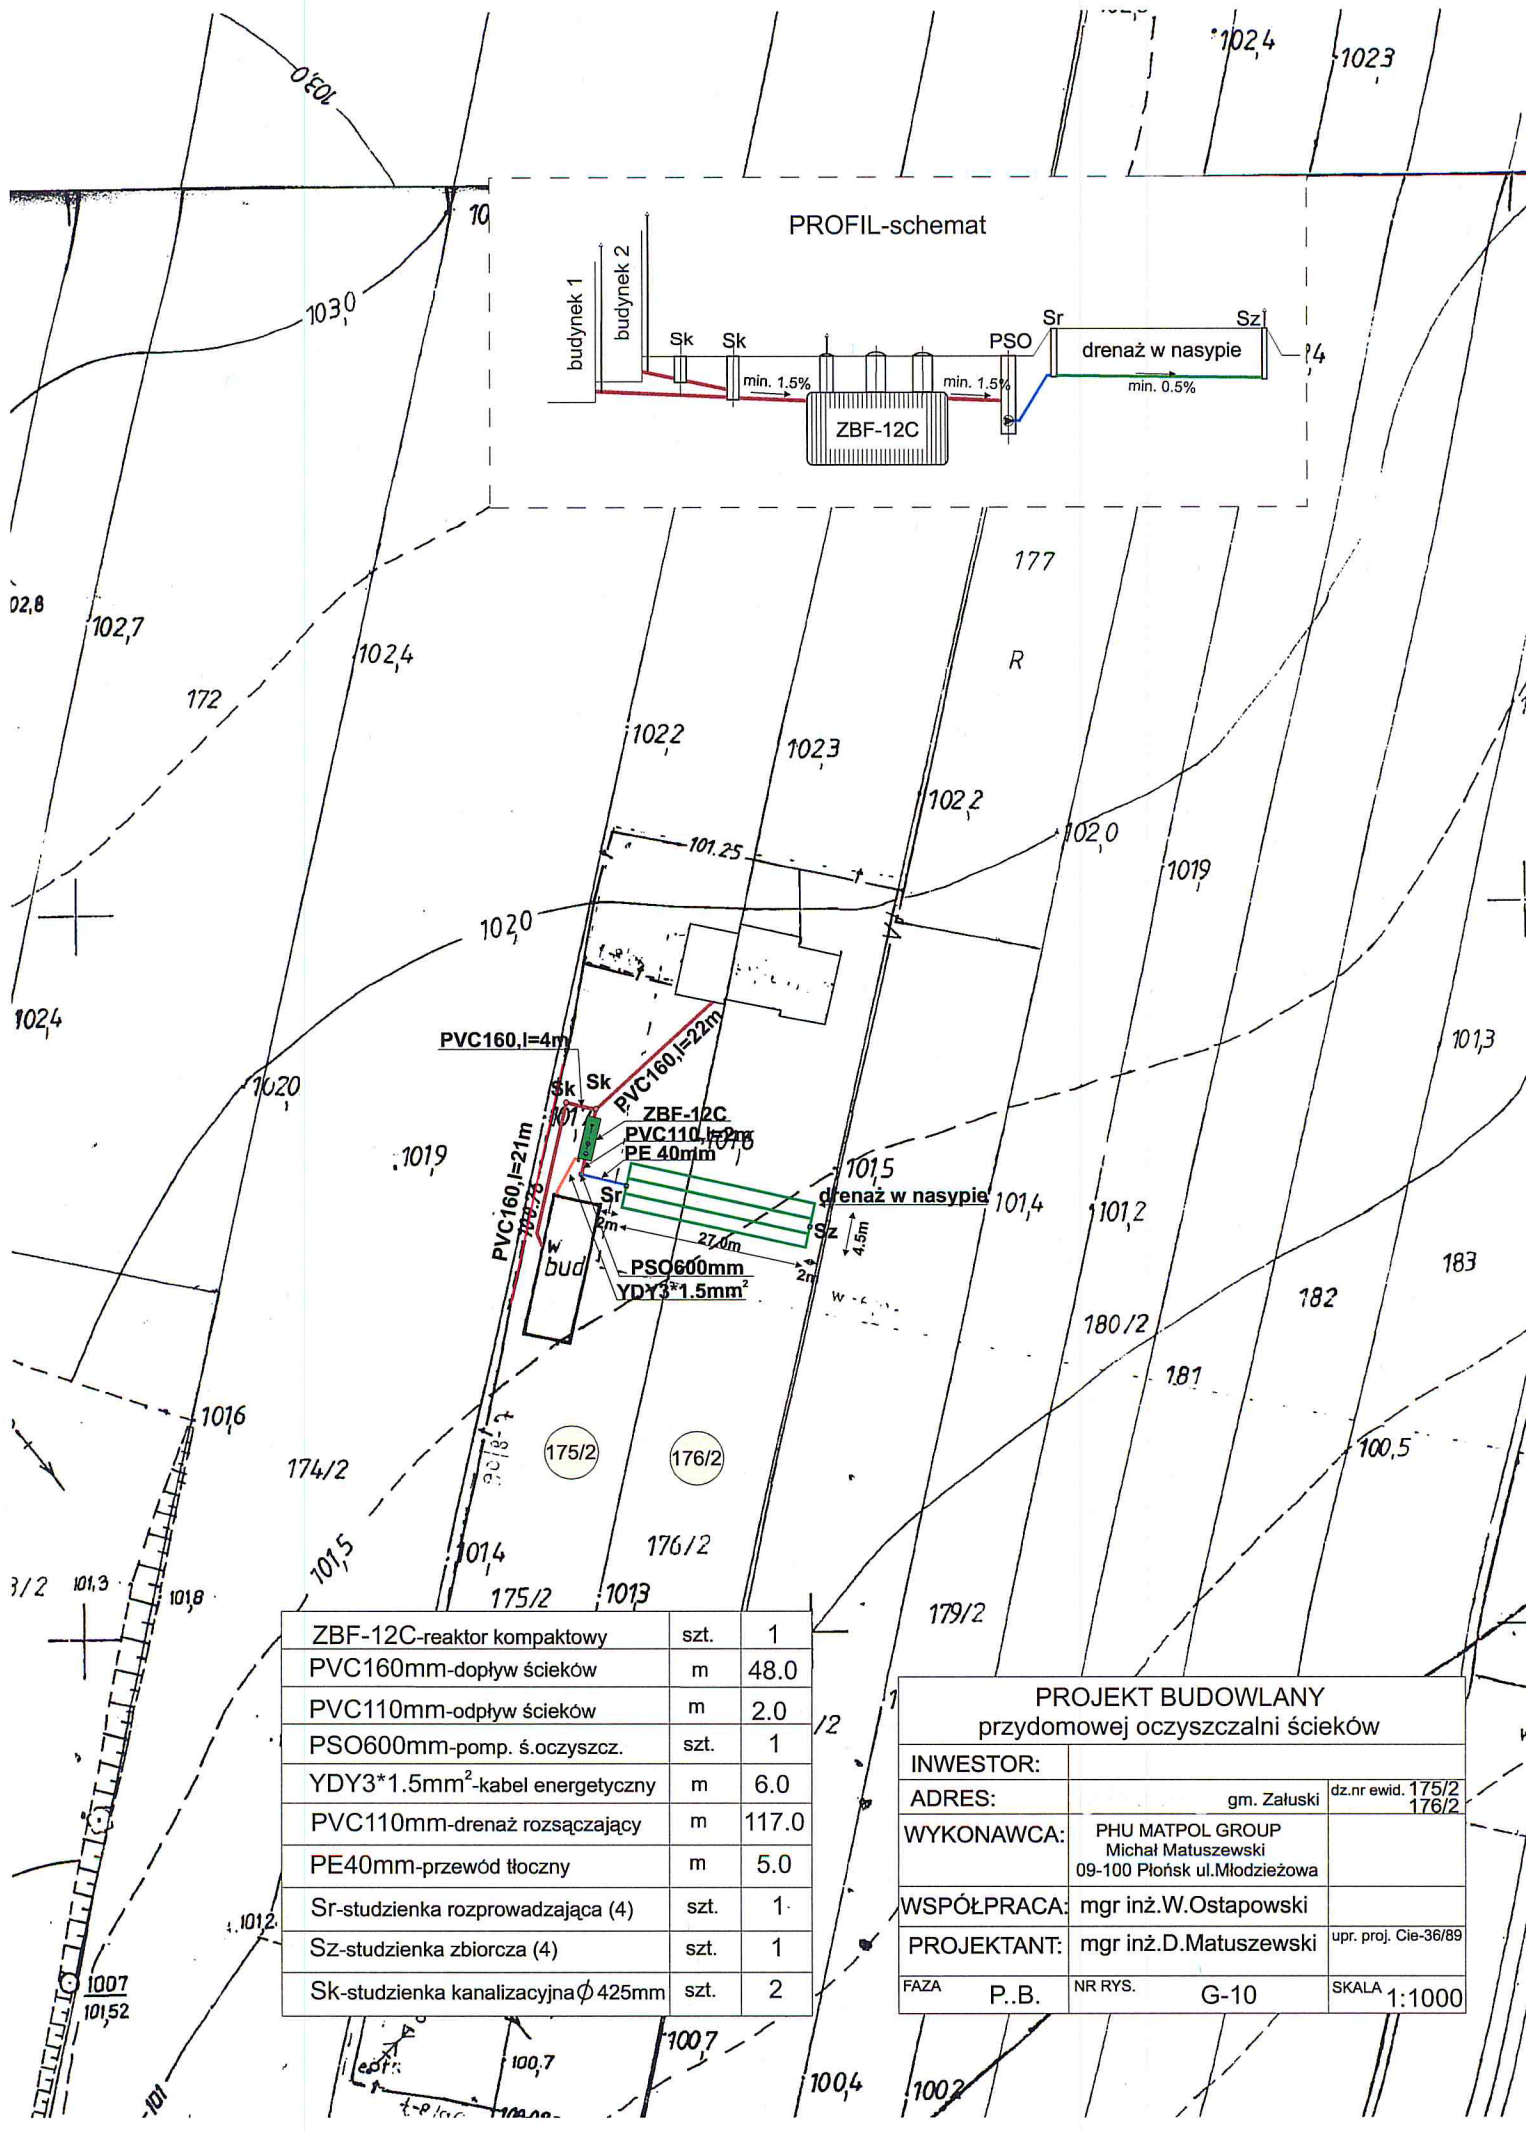



PROFIL-schemat

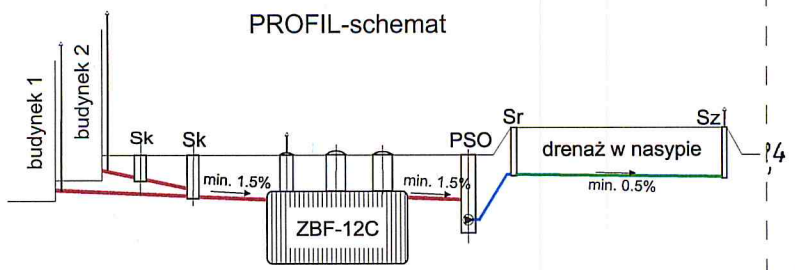


|                                             |      |       |
|---------------------------------------------|------|-------|
| ZBF-12C-reaktor kompaktowy                  | szt. | 1     |
| PVC160mm-dopływ ścieków                     | m    | 48.0  |
| PVC110mm-odpływ ścieków                     | m    | 2.0   |
| PSO600mm-pomp. ś.oczyszcz.                  | szt. | 1     |
| YDY3*1.5mm <sup>2</sup> -kabel energetyczny | m    | 6.0   |
| PVC110mm-drenaż rozsączający                | m    | 117.0 |
| PE40mm-przewód tłoczny                      | m    | 5.0   |
| Sr-studzienka rozpraszająca (4)             | szt. | 1     |
| SZ-studzienka zbiorcza (4)                  | szt. | 1     |
| Sk-studzienka kanalizacyjna $\phi$ 425mm    | szt. | 2     |

| PROJEKT BUDOWLANY<br>prydomowej oczyszczalni ścieków |                                                                        |             |                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| INWESTOR:                                            |                                                                        |             |                |
| ADRES:                                               | gm. Załuski                                                            | dz.nr ewid. | 175/2<br>176/2 |
| WYKONAWCA:                                           | PHU MATPOL GROUP<br>Michał Matuszewski<br>09-100 Płońsk ul.Młodzieżowa |             |                |
| WSPÓŁPRACA:                                          | mgr inż.W.Ostapowski                                                   |             |                |
| PROJEKTANT:                                          | mgr inż.D.Matuszewski                                                  |             |                |
| FAZA                                                 | P..B.                                                                  | NR RYS.     | G-10           |
|                                                      |                                                                        |             | SKALA 1:1000   |

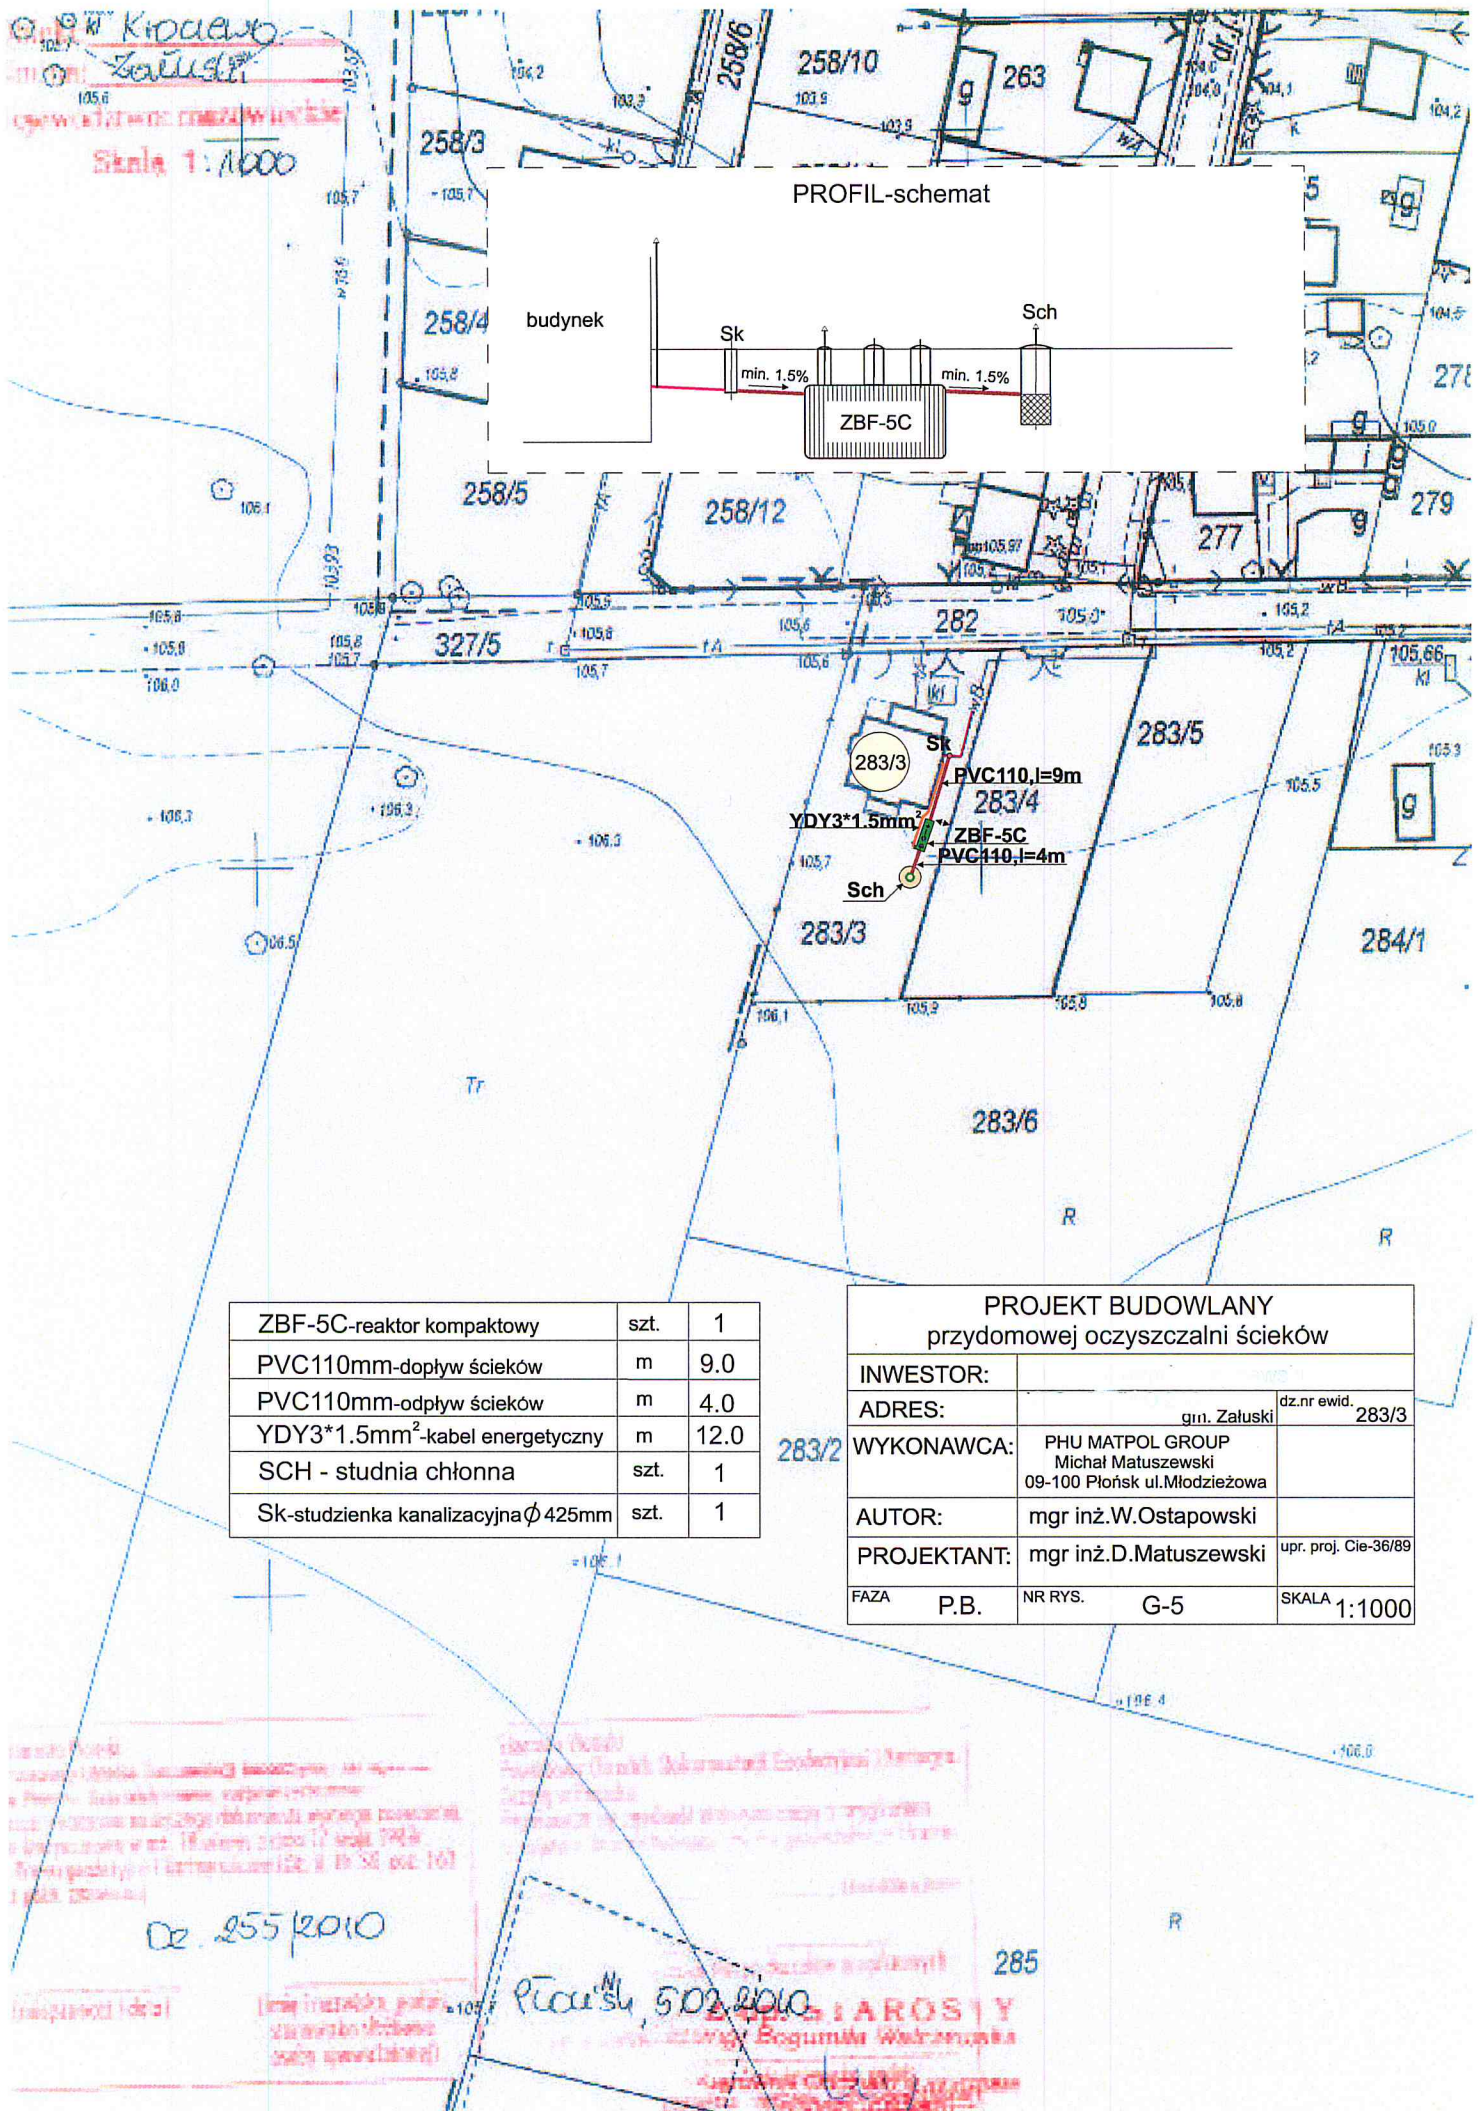

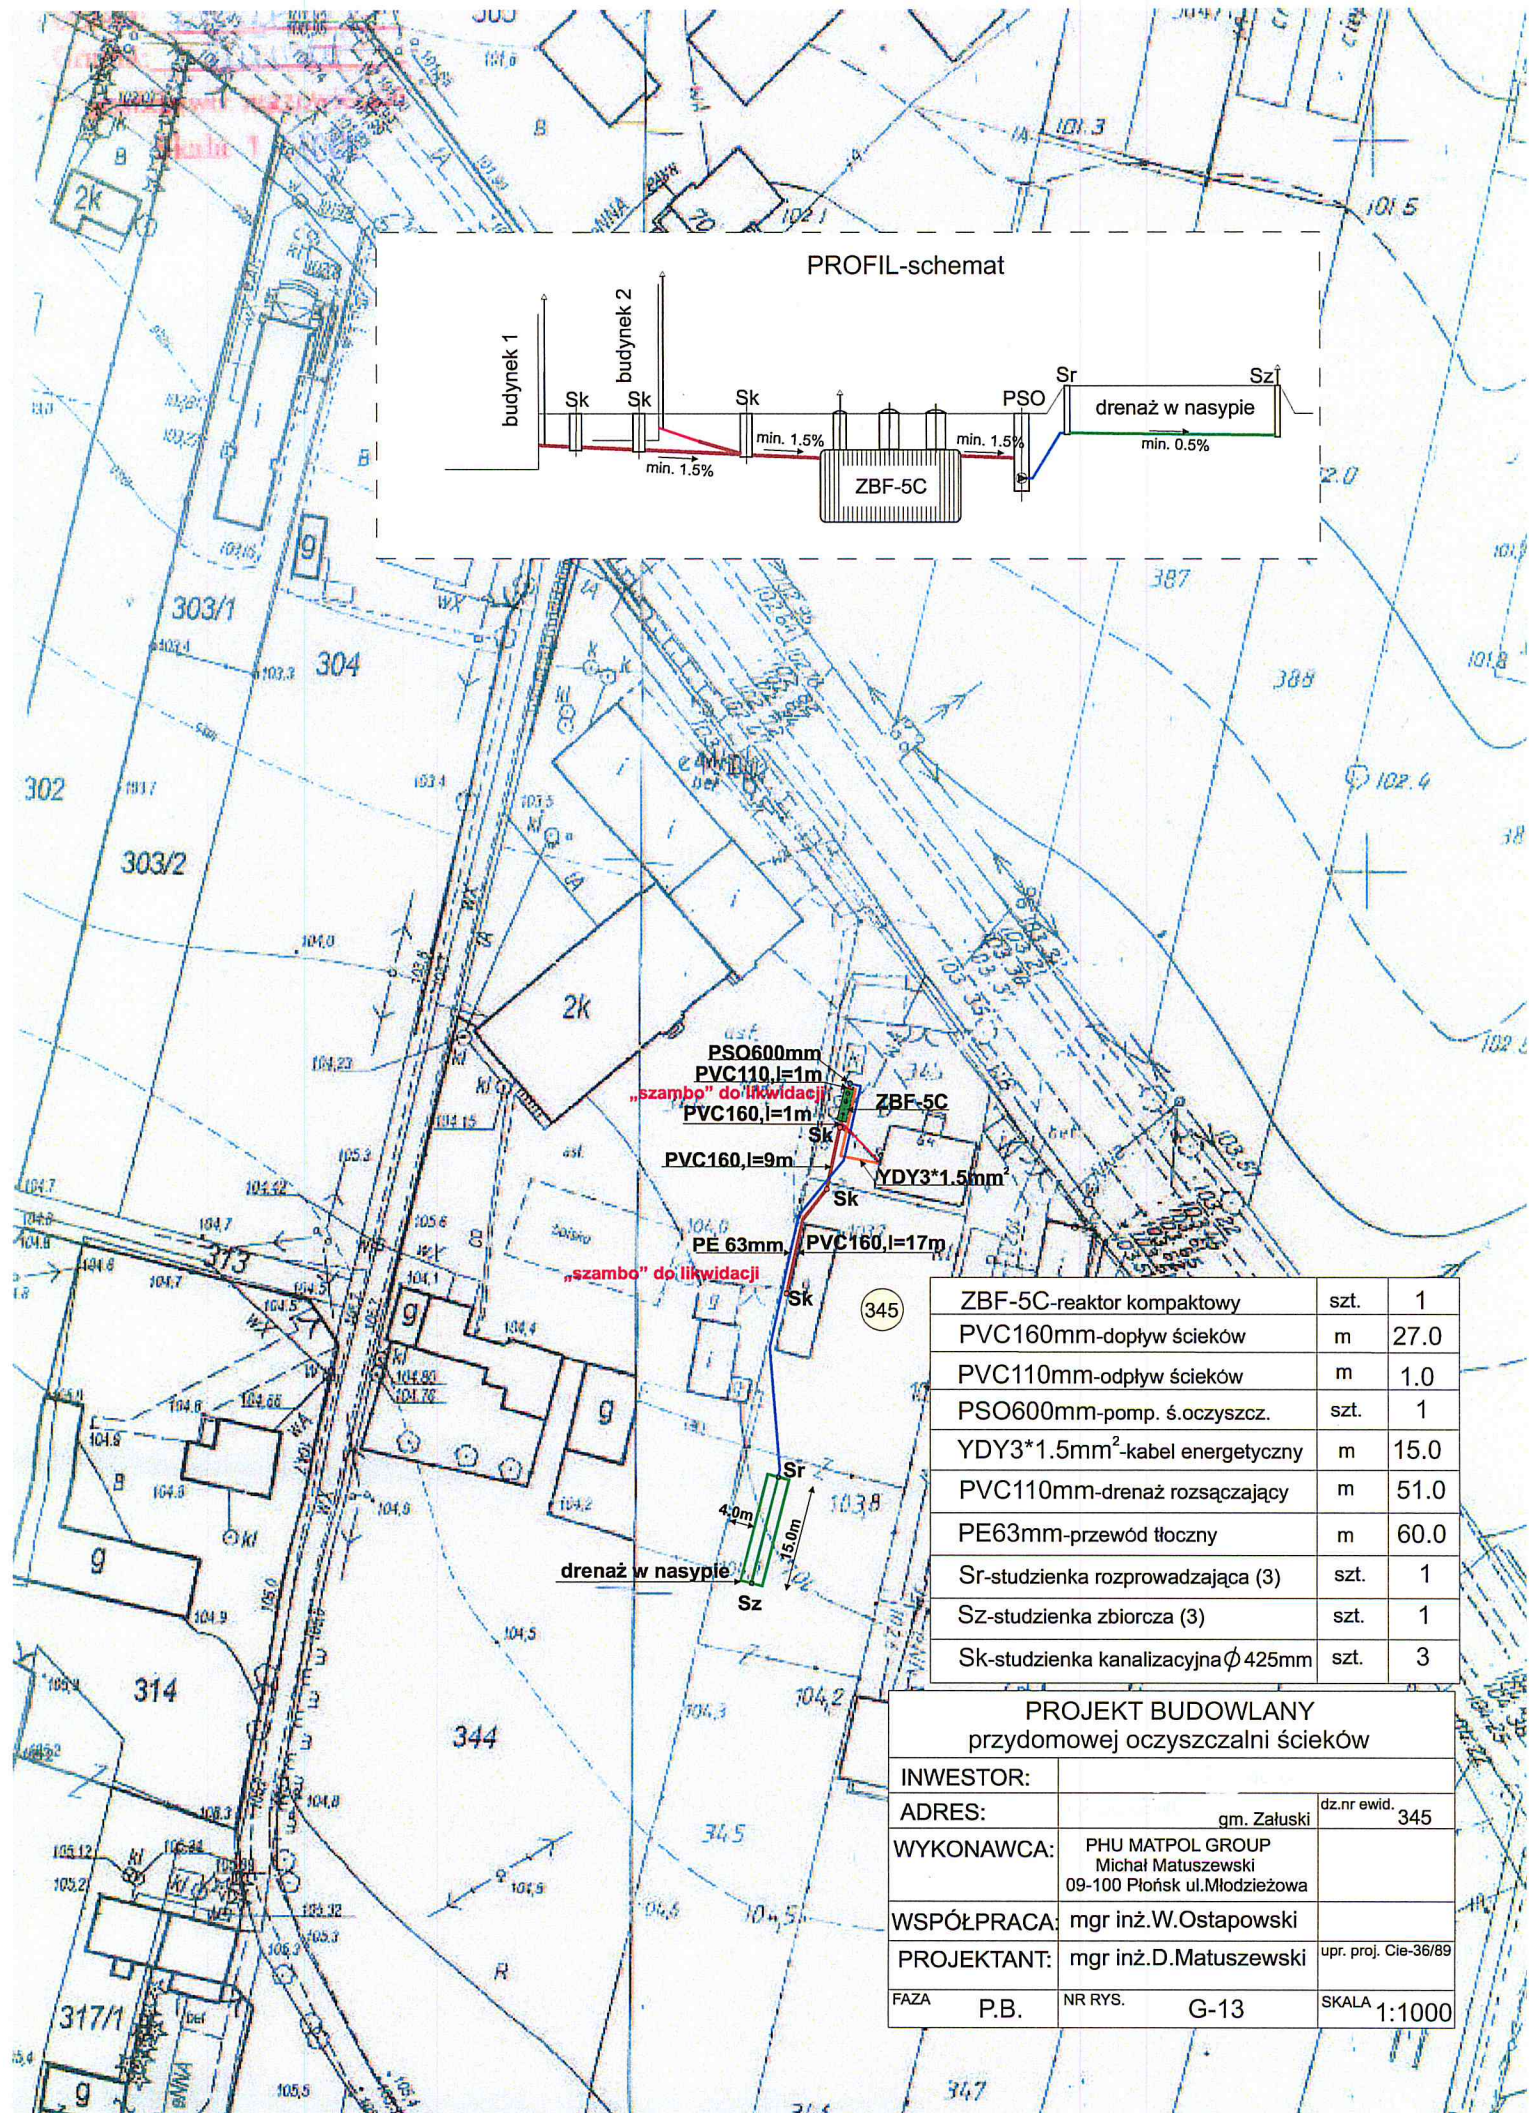

PROFIL-schemat

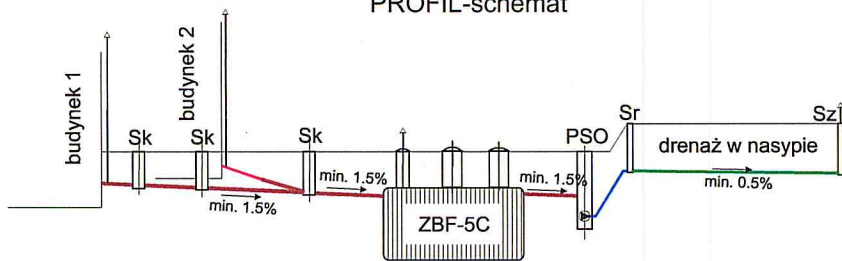

PSO600mm  
 PVC110, l=1m  
 „szambo” do likwidacji  
 PVC160, l=1m  
 ZBF-5C  
 PVC160, l=9m  
 YDY3\*1.5mm<sup>2</sup>  
 PE 63mm, PVC160, l=17m  
 „szambo” do likwidacji

4.0m  
 15.0m  
 Sr  
 Sz  
 drenaż w nasypie



|                                             |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|
| ZBF-5C-reaktor kompaktowy                   | szt. | 1    |
| PVC160mm-dopływ ścieków                     | m    | 27.0 |
| PVC110mm-odpływ ścieków                     | m    | 1.0  |
| PSO600mm-pomp. ś. oczyszcz.                 | szt. | 1    |
| YDY3*1.5mm <sup>2</sup> -kabel energetyczny | m    | 15.0 |
| PVC110mm-drenaż rozsączający                | m    | 51.0 |
| PE63mm-przewód tłoczny                      | m    | 60.0 |
| Sr-studzienka rozpraszająca (3)             | szt. | 1    |
| Sz-studzienka zbiorcza (3)                  | szt. | 1    |
| Sk-studzienka kanalizacyjna $\phi$ 425mm    | szt. | 3    |

**PROJEKT BUDOWLANY**  
przydomowej oczyszczalni ścieków

|             |                                                                        |                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| INWESTOR:   |                                                                        | dz.nr ewid.               |
| ADRES:      | gm. Załuski                                                            | 345                       |
| WYKONAWCA:  | PHU MATPOL GROUP<br>Michał Matuszewski<br>09-100 Płońsk ul.Młodzieżowa |                           |
| WSPÓŁPRACA: | mgr inż.W.Ostapowski                                                   |                           |
| PROJEKTANT: | mgr inż.D.Matuszewski                                                  | upr. proj. Cie-36/89      |
| FAZA        | P.B.                                                                   | NR RYS. G-13 SKALA 1:1000 |

Projekt: K. Matuszewski  
 Temat: Załuski  
 Zawartość: projekt techniczny  
 Skala: 1:1000

# PROFIL-schemat

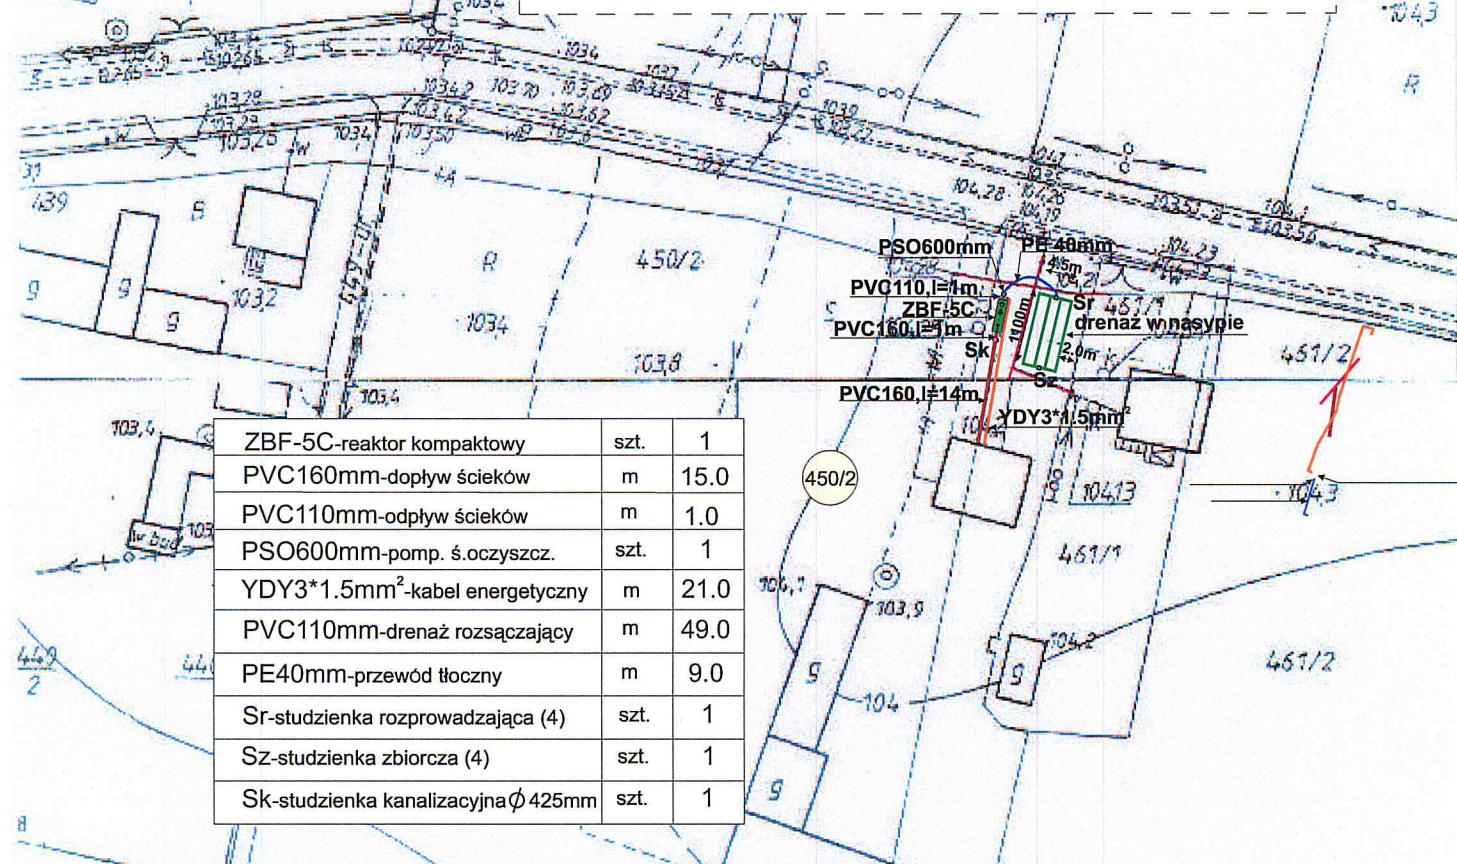
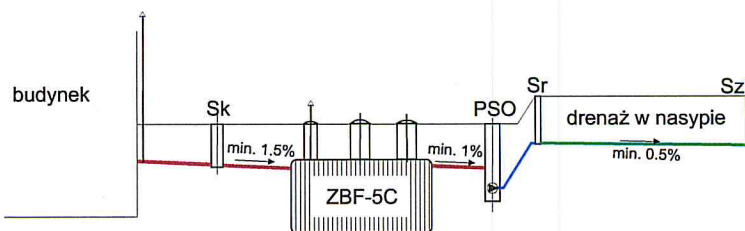


|                                             |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|
| ZBF-5C-reaktor kompaktowy                   | szt. | 1    |
| PVC160mm-dopływ ścieków                     | m    | 15.0 |
| PVC110mm-odpływ ścieków                     | m    | 1.0  |
| PSO600mm-pomp. ś. oczyszcz.                 | szt. | 1    |
| YDY3*1.5mm <sup>2</sup> -kabel energetyczny | m    | 21.0 |
| PVC110mm-drenaż rozsączający                | m    | 49.0 |
| PE40mm-przewód tłoczny                      | m    | 9.0  |
| Sr-studzienka rozpraszająca (4)             | szt. | 1    |
| Sz-studzienka zbiorcza (4)                  | szt. | 1    |
| Sk-studzienka kanalizacyjna Ø 425mm         | szt. | 1    |

| PROJEKT BUDOWLANY<br>przedomowej oczyszczalni ścieków |                                                                         |         |                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| INWESTOR:                                             |                                                                         |         | dz.nr ewid. 450/2    |
| ADRES:                                                | gm. Załuski                                                             |         |                      |
| WYKONAWCA:                                            | PHU MATPOL GROUP<br>Michał Matuszewski<br>09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa |         |                      |
| WSPÓŁPRACA:                                           | mgr inż. W. Ostapowski                                                  |         |                      |
| PROJEKTANT:                                           | mgr inż. D. Matuszewski                                                 |         | upr. proj. Cie-36/89 |
| FAZA                                                  | P.B.                                                                    | NR RYS. | G-7                  |
|                                                       |                                                                         |         | SKALA 1:1000         |

Dec. 255/2010  
 450/4  
 Prawd., 5.02.2010  
 STARSZY  
 Kierownik Urzędu Gminy


### PROFIL-schemat

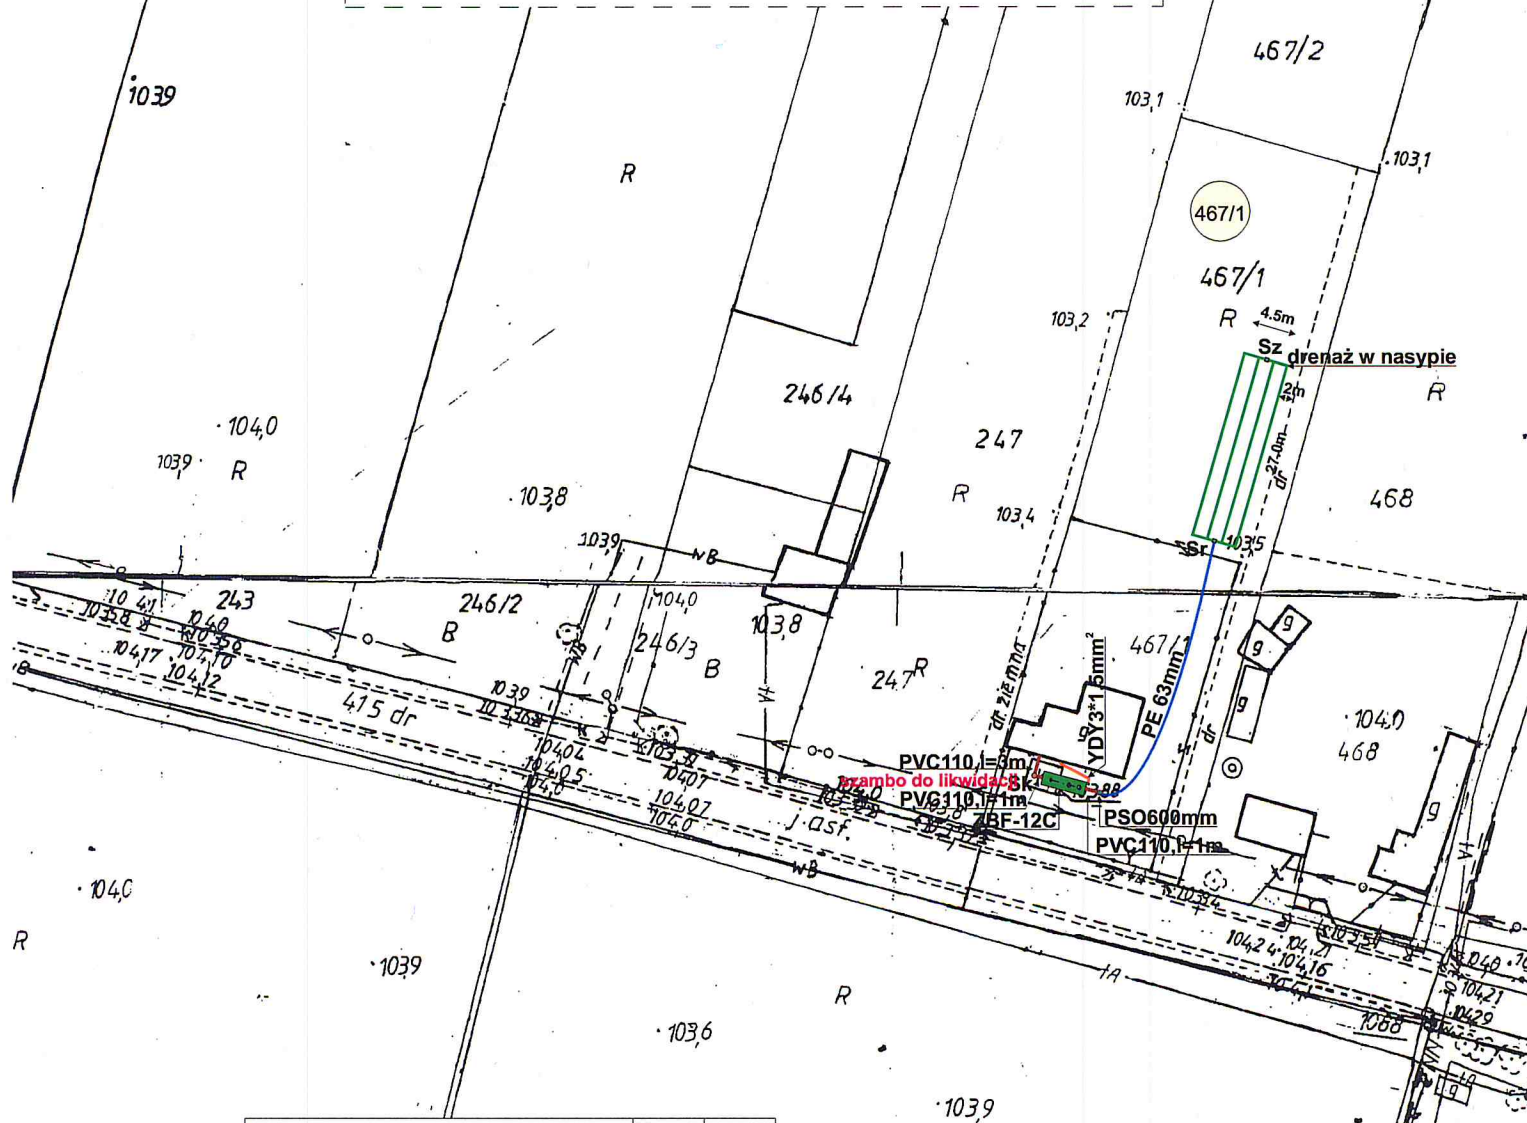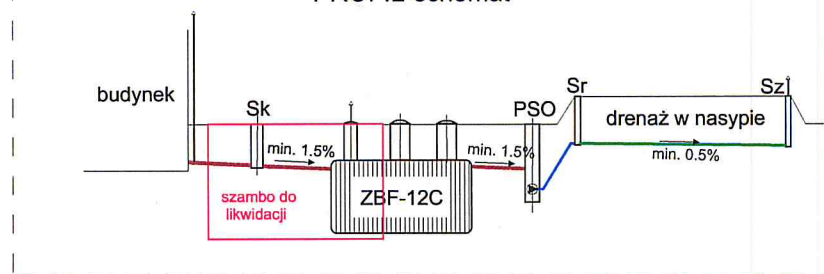

|                                             |      |       |
|---------------------------------------------|------|-------|
| ZBF-12C-reaktor kompaktowy                  | szt. | 1     |
| PVC110mm-dopływ ścieków                     | m    | 4.0   |
| PVC110mm-odpływ ścieków                     | m    | 2.0   |
| PSO600mm-pomp. ś.oczyszcz.                  | szt. | 1     |
| YDY3*1.5mm <sup>2</sup> -kabel energetyczny | m    | 6.0   |
| PVC110mm-drenaż rozsączający                | m    | 117.0 |
| PE63mm-przewód tłoczny                      | m    | 42.0  |
| Sr-studzienka rozprowadzająca (4)           | szt. | 1     |
| Sz-studzienka zbiorcza (4)                  | szt. | 1     |
| Sk-studzienka kanalizacyjna $\phi$ 425mm    | szt. | 1     |

PROJEKT BUDOWLANY  
przydomowej oczyszczalni ścieków

|             |                                                                        |                      |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| INWESTOR:   |                                                                        |                      |        |
| ADRES:      | gm. Żaluski                                                            | dz.nr ewid.          | 467/1  |
| WYKONAWCA:  | PHU MATPOL GROUP<br>Michał Matuszewski<br>09-100 Płońsk ul.Młodzieżowa |                      |        |
| WSPÓŁPRCA:  | mgr inż.W.Ostapowski                                                   |                      |        |
| PROJEKTANT: | mgr inż.D.Matuszewski                                                  | upr. proj. Cie-36/89 |        |
| FAZA        | P.B.                                                                   | NR RYS.              | G-15   |
|             |                                                                        | SKALA                | 1:1000 |

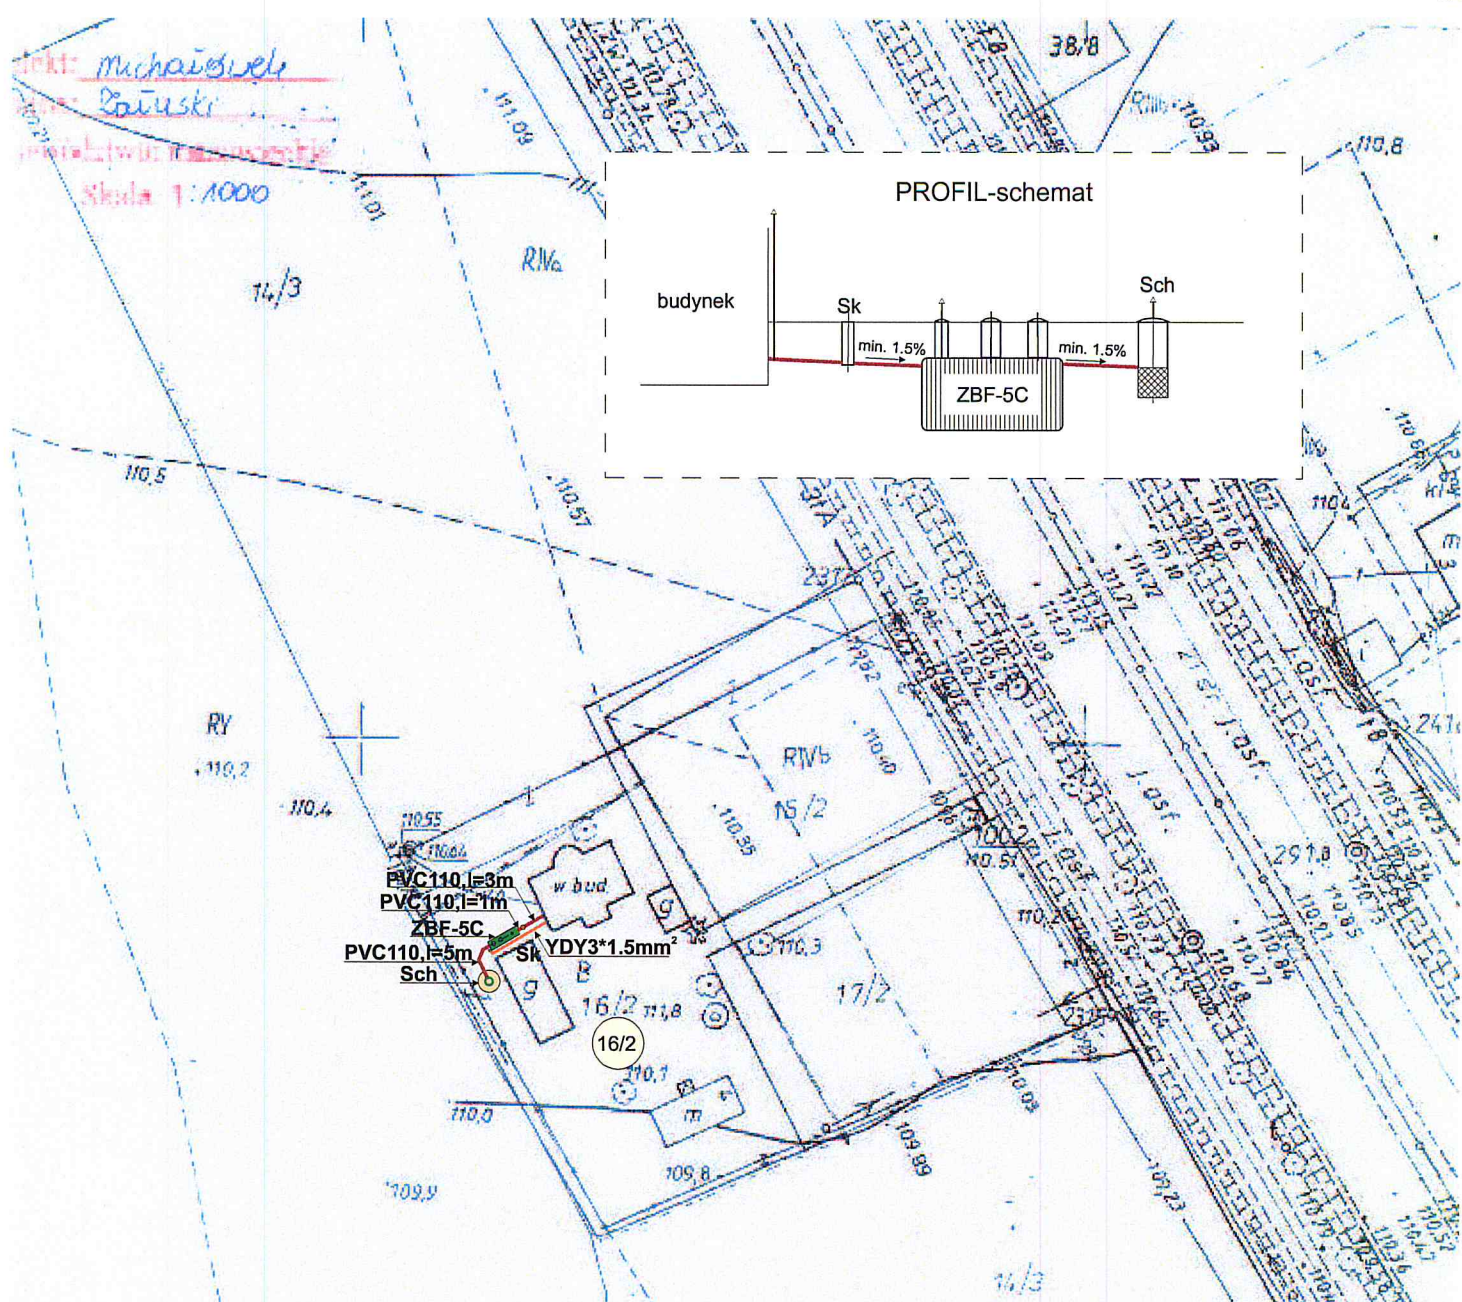

|                                             |      |     |
|---------------------------------------------|------|-----|
| ZBF-5C-reaktor kompaktowy                   | szt. | 1   |
| PVC110mm-dopływ ścieków                     | m    | 4.0 |
| PVC110mm-odpływ ścieków                     | m    | 5.0 |
| YDY3*1.5mm <sup>2</sup> -kabel energetyczny | m    | 9.0 |
| SCH - studnia chłonna                       | szt. | 1   |
| Sk-studzienka kanalizacyjna $\phi$ 425mm    | szt. | 1   |

| PROJEKT BUDOWLANY<br>przedomowej oczyszczalni ścieków |                                                                        |             |              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| INWESTOR:                                             |                                                                        |             |              |
| ADRES:                                                | gm. Załuski                                                            | dz.nr ewid. | 16/2         |
| WYKONAWCA:                                            | PHU MATPOL GROUP<br>Michał Matuszewski<br>09-100 Płońsk ul.Młodzieżowa |             |              |
| WSPÓŁPRACA:                                           | mgr inż.W.Ostapowski                                                   |             |              |
| PROJEKTANT:                                           | mgr inż.D.Matuszewski                                                  |             |              |
| FAZA                                                  | P.B.                                                                   | NR RYS.     | J-5          |
|                                                       |                                                                        |             | SKALA 1:1000 |

Oz. 255/2010

PŁOŃSK, 27.01.2010

mgr inż. D. Matuszewski



Projekt: Michałowski  
 Autor: Katuska  
 Skala 1:1000

Dz. 255/2010

28


12.04.2010

PHU MATPOL GROUP Sp. z o.o.

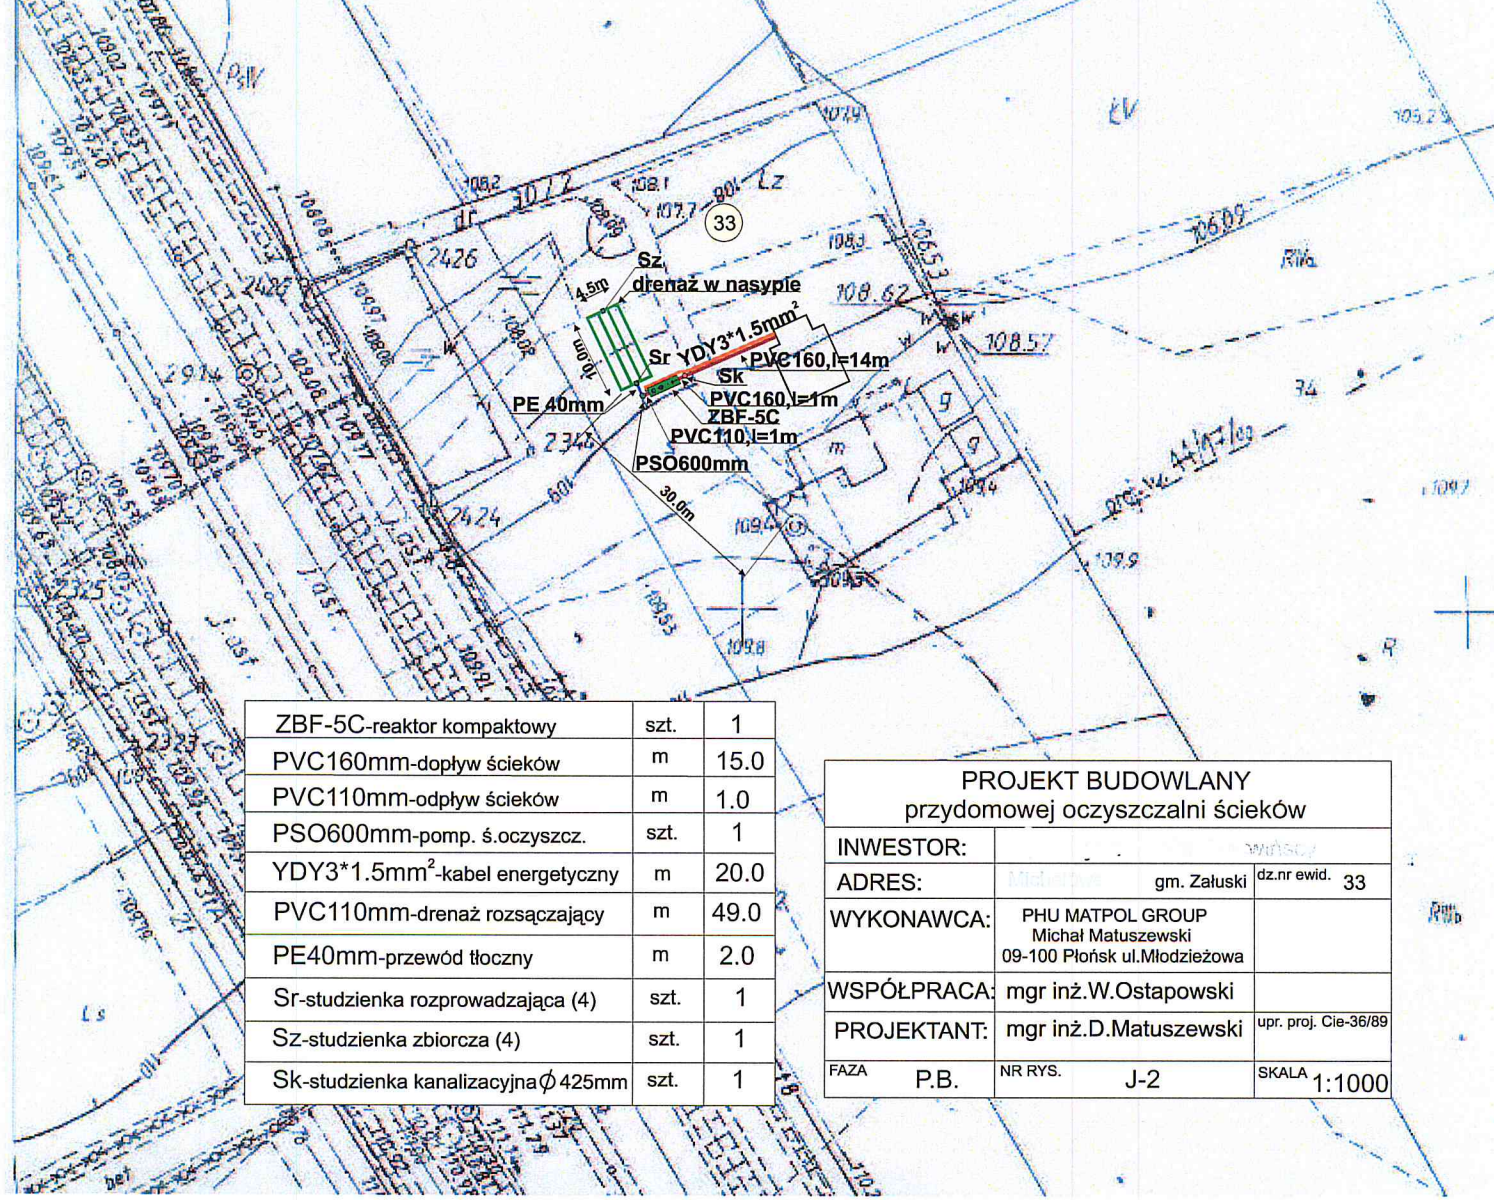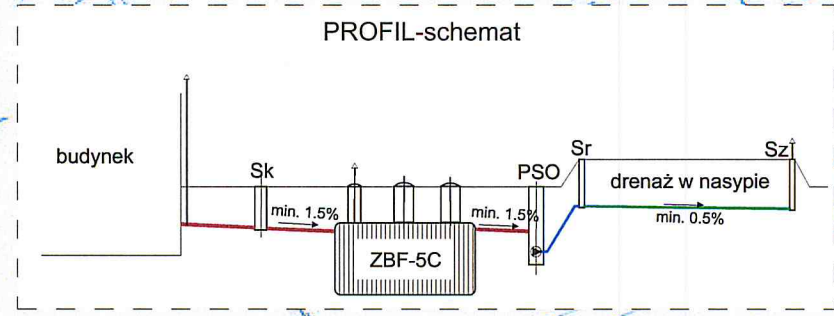

|                                             |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|
| ZBF-5C-reaktor kompaktowy                   | szt. | 1    |
| PVC160mm-dopływ ścieków                     | m    | 15.0 |
| PVC110mm-odpływ ścieków                     | m    | 1.0  |
| PSO600mm-pomp. ś.oczyszcz.                  | szt. | 1    |
| YDY3*1.5mm <sup>2</sup> -kabel energetyczny | m    | 20.0 |
| PVC110mm-drenaż rozsączający                | m    | 49.0 |
| PE40mm-przewód tłoczny                      | m    | 2.0  |
| Sr-studzienka rozprowadzająca (4)           | szt. | 1    |
| SZ-studzienka zbiorcza (4)                  | szt. | 1    |
| Sk-studzienka kanalizacyjna Ø 425mm         | szt. | 1    |

| PROJEKT BUDOWLANY<br>przedomowej oczyszczalni ścieków |                                                                        |             |        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| INWESTOR:                                             | Włósczy                                                                |             |        |
| ADRES:                                                | gm. Żaluzki                                                            | dz.nr ewid. | 33     |
| WYKONAWCA:                                            | PHU MATPOL GROUP<br>Michał Matuszewski<br>09-100 Płońsk ul.Młodzieżowa |             |        |
| WSPÓŁPRACA:                                           | mgr inż.W.Ostapowski                                                   |             |        |
| PROJEKTANT:                                           | mgr inż.D.Matuszewski                                                  |             |        |
| FAZA                                                  | P.B.                                                                   | NR RYS.     | J-2    |
|                                                       |                                                                        | SKALA       | 1:1000 |



|                                                       |                                                                        |             |                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| PROJEKT BUDOWLANY<br>przydomowej oczyszczalni ścieków |                                                                        |             |                      |
| INWESTOR:                                             |                                                                        |             |                      |
| ADRES:                                                |                                                                        | gm. Załuski | dz.nr ewid. 72/2     |
| WYKONAWCA:                                            | PHU MATPOL GROUP<br>Michał Matuszewski<br>09-100 Płońsk ul.Młodzieżowa |             |                      |
| AUTOR:                                                | mgr inż.W.Ostapowski                                                   |             |                      |
| PROJEKTANT:                                           | mgr inż.D.Matuszewski                                                  |             | upr. proj. Cie-36/89 |
| FAZA                                                  | P.B.                                                                   | NR RYS. J-4 | SKALA 1:1000         |

